

WRJMZ طقم التوصيل لكابل ام أي سي سي (الكابلات المترية فقط)

عندما لا يكون من الممكن ربط طولي كابلات اي سي سي من خلال صناديق من النوع ذات الحجم والشكل المناسبين عن طريق تركيب الأختام والغمد أو من الضروري أن يكون المفصل ضيقا بالماء ويوفر مفصل الكابل المستقيم بديلا موفرا للمساحة.
أقصى درجة حرارة تشغيل مستمرة 105 درجة مئوية

اجراء التوصيل

يتم توصيل طرفي الكابل المراد توصيلهما بالطريقة المعتادة (انظر دليلنا للأنهاء) باستخدام اختتام في درجة حرارة 105 درجة مئوية (WRPS) مع الغمد من نوع الحلقة (WRGM) على طول الموصلات من القرص

قم بانزلاق طرف التوصيل النحاسي (WRJMZ) الذي يتم تثبيته داخلها فوق غمد أحد الكابلات، وبالتالي يبرز وعاء الختم والموصلات. يوصي بأن تكون مفاصل الموصل على الكابلات متعددة النواة متداخلة.
يجب قطع الموصلات الي الطول وتنظيفها وتوصيلها معا.
يمكن استخدام موصلات ضغط بحجم موصل يصل الي 240مم²، مما يضمن دفعها ضد التوقف داخل الموصل قبل الاستخدام، بالتالي تشكيل مفصل بعقب ضغط. يجب التوجيه بشأن الموصلات المناسبة وسلامتها من مورد موصل الضغط.

يجب بعد عزل كل مفصل موصل بعدة لفات من الشريط العازل المناسب، يجب بعد ذلك احضار كم التوصيل النحاسي فوق منطقة المفصل واجسام الغمد مثبتة في كل طرف. وتشديد المكسرات الخلفية للغمد لإكمال المفصل وتأمينه في موضعه، بالنسبة للمفاصل في الكابلات التي تتطلب غطاء حماية من التآكل، يجب تسجيل جميع المفاصل والكابلات المكشوفة بطبقة من شريط نصف ملفوف متداخلة 20مم على الكابل فوق غمد كل جانب من منطقة المفصل.


يجب ان يحصل المفصل بأكمله ونهايات الكابل على اثنين آخرين من طبقات شريط نصف اللفة في جميع الأحوال الجوية، ويمكن الحصول على تطابق اللون مع الكابل فوق الغمد عن طريق إضافة طبقة واحدة من الشريط الملون للأغراض العامة.

حجم الغمد والجلبة المشتركة	يجب تجريد طول الغمد الي
20مم	52مم
25مم	80مم
32مم	90مم
40مم	110مم


اجراء التوصيل

عندما يتم دفن المفصل تحت الأرض او وضعه في حالة رطبة، يجب طلاء خيوط العمد والمفصل، بالأكامام مع مانع تسرب خيط مناسب

المرجع	الأسماء
WRJMJZ/٢٠مم، ٢٥مم، ٣٢مم، ٤٠مم	الاكامام النحاسية المشتركة
WRPS - يليه حجم الكابل	العوازل العادية
WRGM - يليه حجم الكابل	الغمد النحاسية
WRZP - يليه حجم الموصل	التغطية البلاستيكية

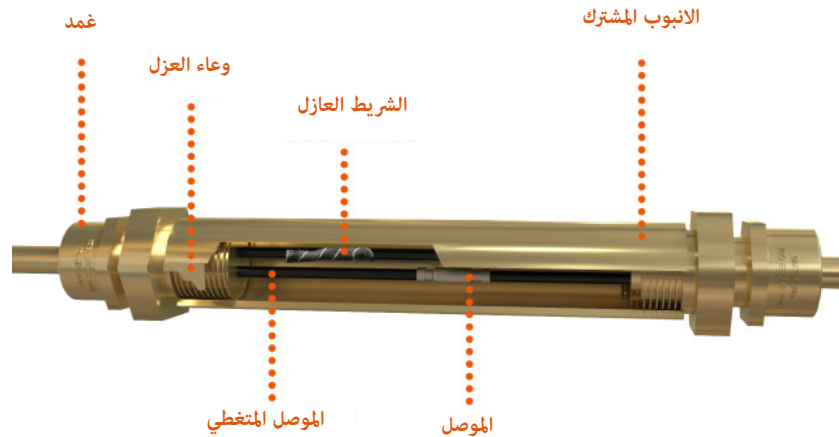

لموصلات المتداخلة عن قرب أسفل ٢ مسجلة فوق

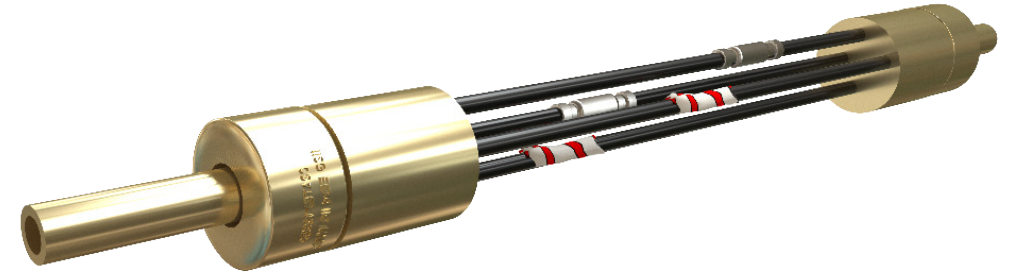

طع الموصلات الي الطول المسموح به

