

طقم التوصيل لكابل ام أي سي سي WRJMZ (الكابلات المتريية فقط)

عندما لا يكون من الممكن ربط طولي كابلات اي سي سي من خلال صناديق من النوع ذات الحجم والشكل المناسبين عن طريق تركيب الأختام والغمد أو من الضروري أن يكون المفصل ضيقا بالماء ويوفر مفصل الكابل المستقيم بديلا موفرا للمساحة.

أقصى درجة حرارة تشغيل مستمرة 105 درجة مئوية

اجراء التوصيل

يتم توصيل طرفي الكابل المراد توصيلهما بالطريقة المعتادة (انظر دليلنا للأنهاء) باستخدام اختتام في درجة حرارة 105 درجة مئوية (WRPS) مع الغمد من نوع الحلقة (WRGM) على طول الموصلات من القرص

قم بانزلاق طرف التوصيل النحاسي (WRJMZ) الذي يتم تثبيته داخليا فوق غمد أحد الكابلات، وبالتالي يبرز وعاء الختم والموصلات. يوصي بأن تكون مفاصل الموصل على الكابلات متعددة النواة متداخلة. يجب قطع الموصلات الي الطول وتنظيفها وتوصيلها معا. يمكن استخدام موصلات ضغط بحجم موصل يصل الي 240مم، مما يضمن دفعها ضد التوقف داخل الموصل قبل الاستخدام، بالتالي تشكيل مفصل بعقب ضغط. يجب التوجيه بشأن الموصلات المناسبة وسلامتها من مورد موصل الضغط.

يجب بعد عزل كل مفصل موصل بعدة لفات من الشريط العازل المناسب، يجب بعد ذلك احضار كم التوصيل النحاسي فوق منطقة المفصل واجسام الغمد مثبتة في كل طرف. وتشديد المكسرات الخلفية للغمد لإكمال المفصل وتأمينه في موضعه، بالنسبة للمفاصل في الكابلات التي تتطلب غطاء حماية من التآكل، يجب تسجيل جميع المفاصل والكابلات المكشوفة بطبقة من شريط نصف ملفوف متداخلة 25مم على الكابل فوق غمد كل جانب من منطقة المفصل.

يجب ان يحصل المفصل بأكمله ونهايات الكابل على اثنين آخرين من طبقات شريط نصف اللفة في جميع الأحوال الجوية، ويمكن الحصول على تطابق اللون مع الكابل فوق الغمد عن طريق إضافة طبقة واحدة من الشريط الملون للأغراض العامة.

بـلـجـلـاو دـمـغـلـا مـجـح
ةـكـرـتـشـمـلـا
مـمـ٢٠
مـمـ٢٥
مـمـ٣٢
مـمـ٤٠


يجب تجريد طول الغمد الي
مـمـ٥٢
مـمـ٨٠
مـمـ٩٠
مـمـ١١٥

اجراء التوصيل

عندما يتم دفن المفصل تحت الأرض او وضعه في حالة رطبة، يجب طلاء خيوط العمد والمفصل، بالأكام مع مانع تسرب خيط مناسب

الموصلات المتداخلة عن قرب أسفل ٢ مسجلة فوق

الاسماء	المرجع
الاكام النحاسية المشتركة	WRJMJZ/٢٠مم، ٢٥مم، ٣٢مم، ٤٠مم
العوازل العادية	WRPS - يليه حجم الكابل
الغمد النحاسية	WRGM - يليه حجم الكابل
التغطية البلاستيكية	WRZP - يليه حجم الموصل

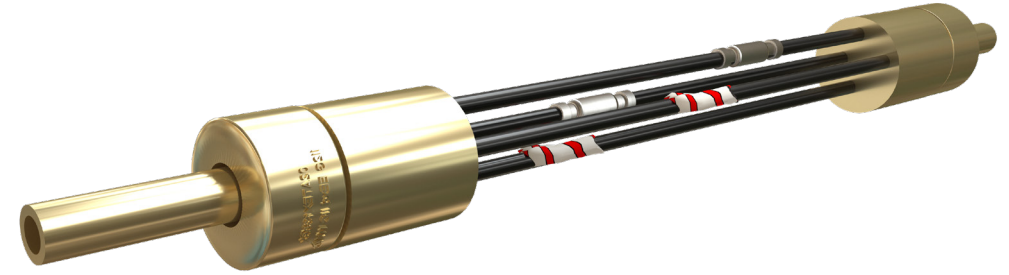

قطع الموصلات الي الطول المسموح به

